


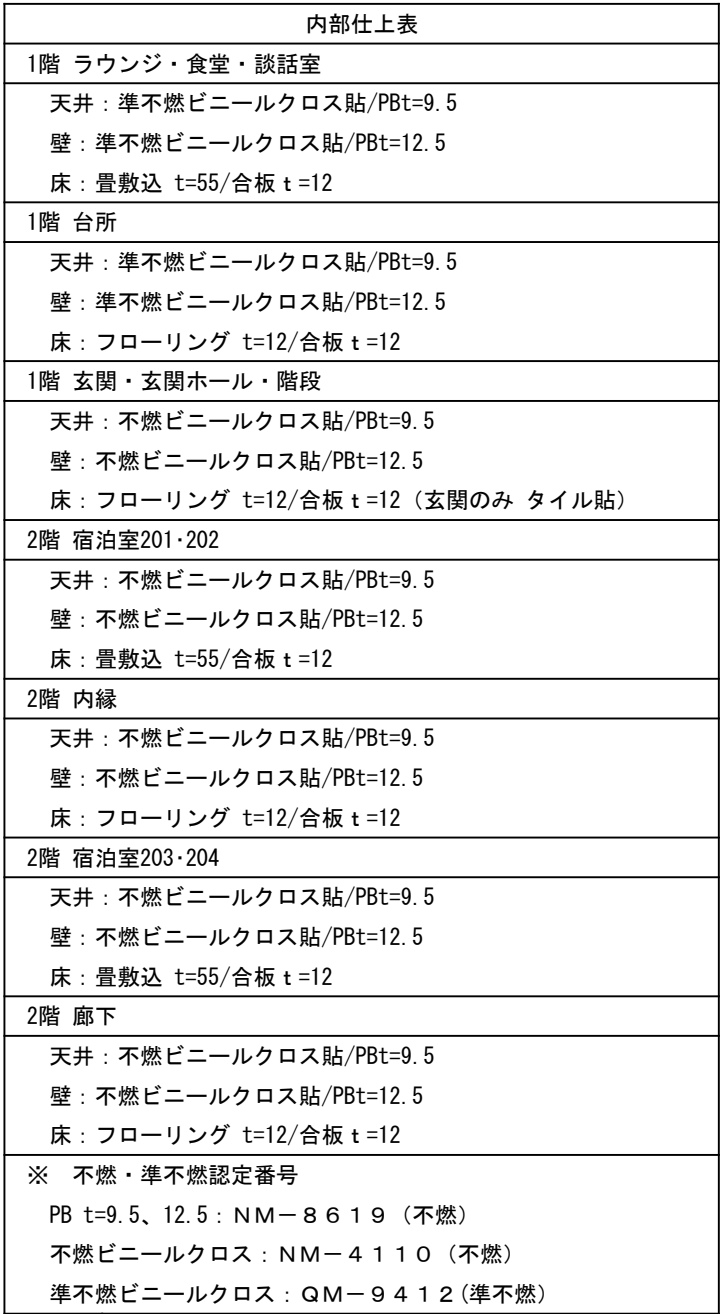

凡 例

- 非常用照明 NNF890605K・NNCF50131JLE1 同等品
- 1階居室の非常照明:避難階で屋外への出口までの歩行距離が30m以下のため
建告第1411号一(イ)に該当し設置免除
- 2階居室の非常照明:避難階の直上階で避難階の屋外への出口までの歩行距離が
20m以下のため 建告第1411号一(ロ)に該当し設置免除

平26・8・22告示860により間仕切り壁を準耐火構造にしくてもよいとする

- ・居室の床面積が100㎡の階で 自動火災報知設備を設置
- ・各居室から直接屋外へ避難することができる 平26・8・22告示860(一)に該当
- ・各居室の出口から 屋外への出口までの避難経路の壁・天井の仕上を
難燃材料とし、壁と常時閉鎖戸で区画している

平26・8・22告示860(二)に該当

火気使用室換気計算								
室名	計 算 式	計	法の換気量 (m^3/h)	判定	決定換気量 (m^3/h)	有効換気量 (m^3/h)	圧力損失 (Pa)	備考
台 所	$V=40\text{KQ}=40 \times 0.93\text{m}^3/\text{KWh} \times 6.40\text{KW}$ ケーリレス	238.08	238.08	<	1140.00	1140.00	0	KG64-2HS

1階平面図

1階宿泊定員	14人
1階居室面積	98.36m ²